Figure S2

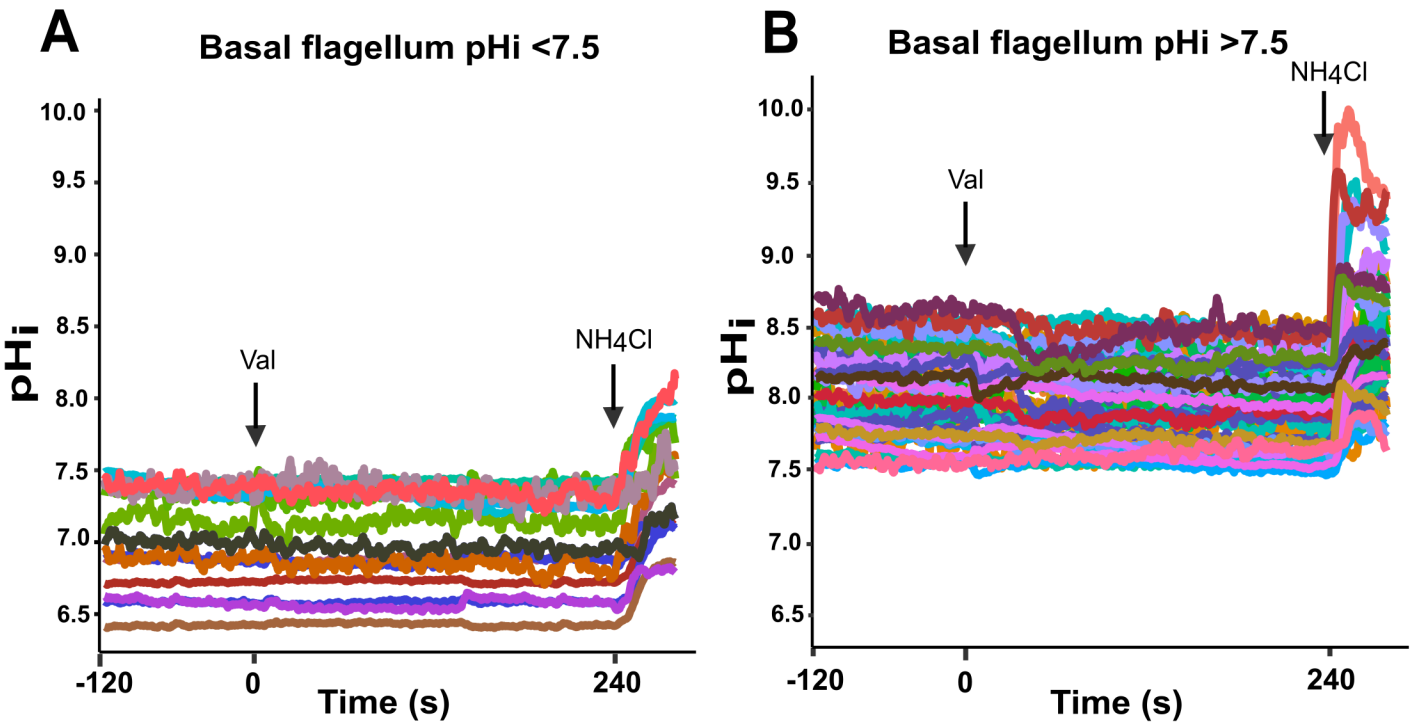
A
Basal flagellum pHi <7.5
pHi
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
Val
NH4Cl
-120
0
240
Time (s)
B
Basal flagellum pHi >7.5
pHi
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
Val
NH4Cl
-120
0
240
Time (s)